


# ZENTRA

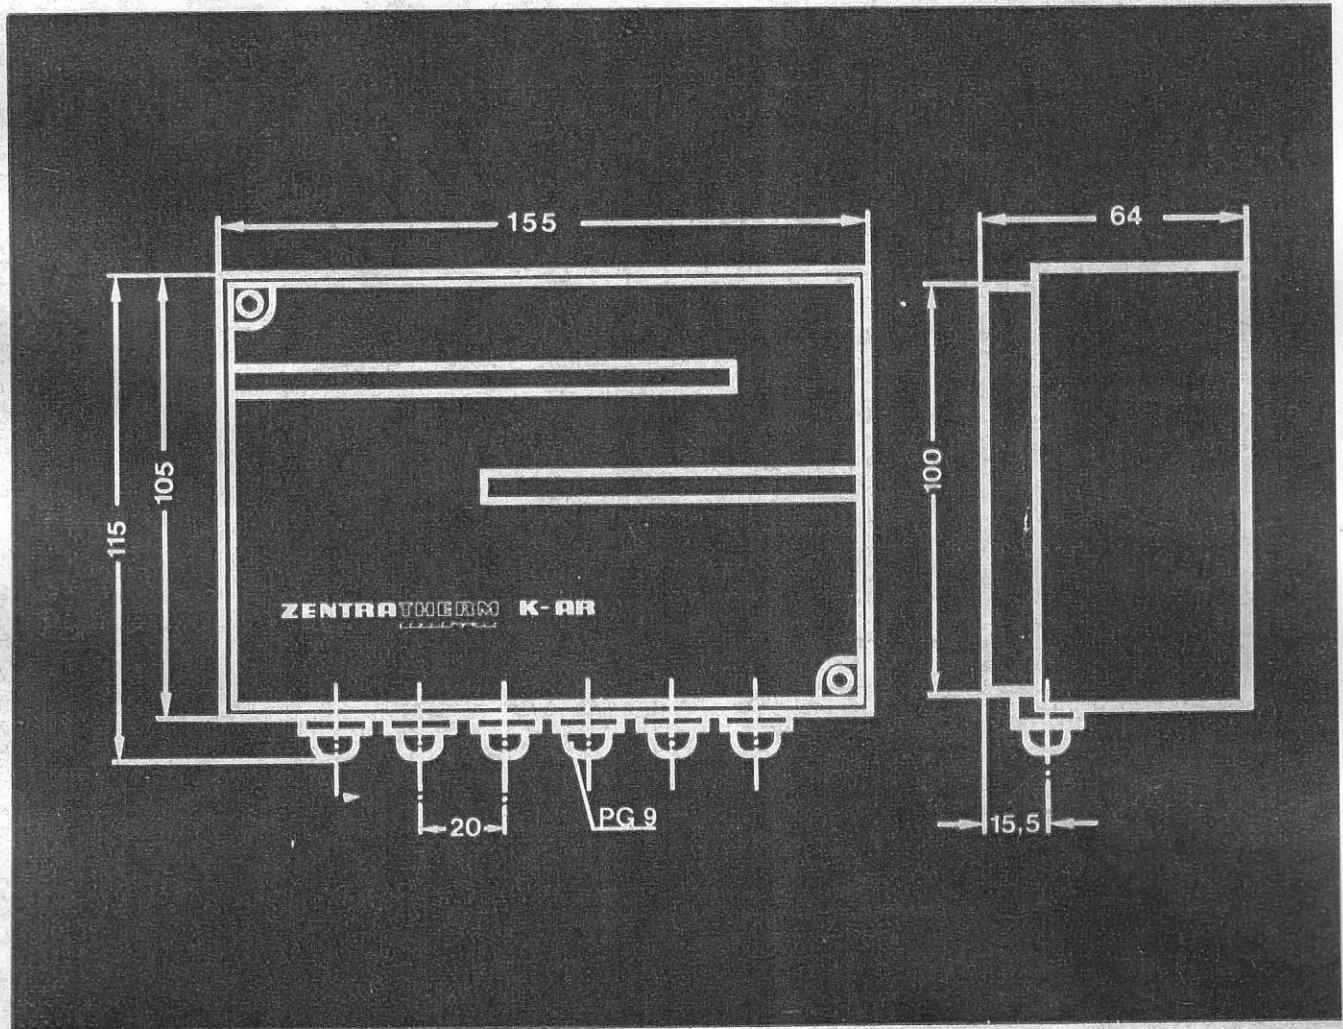

Montagehinweise ZG 121


**ZENTRATHERM** **K-AR**  
*electronic*

# ZENTRATHERM electronics K-AR ohne Nachtabenkung

## Geräteaufwand:

- 1 Regelgerät ZG 121
- 1 Raumtemperaturfühler TF 11 mit Temperaturwähler, rund oder eckig
- 1 Vorlauffühler VF 4 oder VF 4a
- 1 Außenfühler AF 31
- 1 Stellmotor VM zur Verstellung des Mischers

## Leitungsschema:

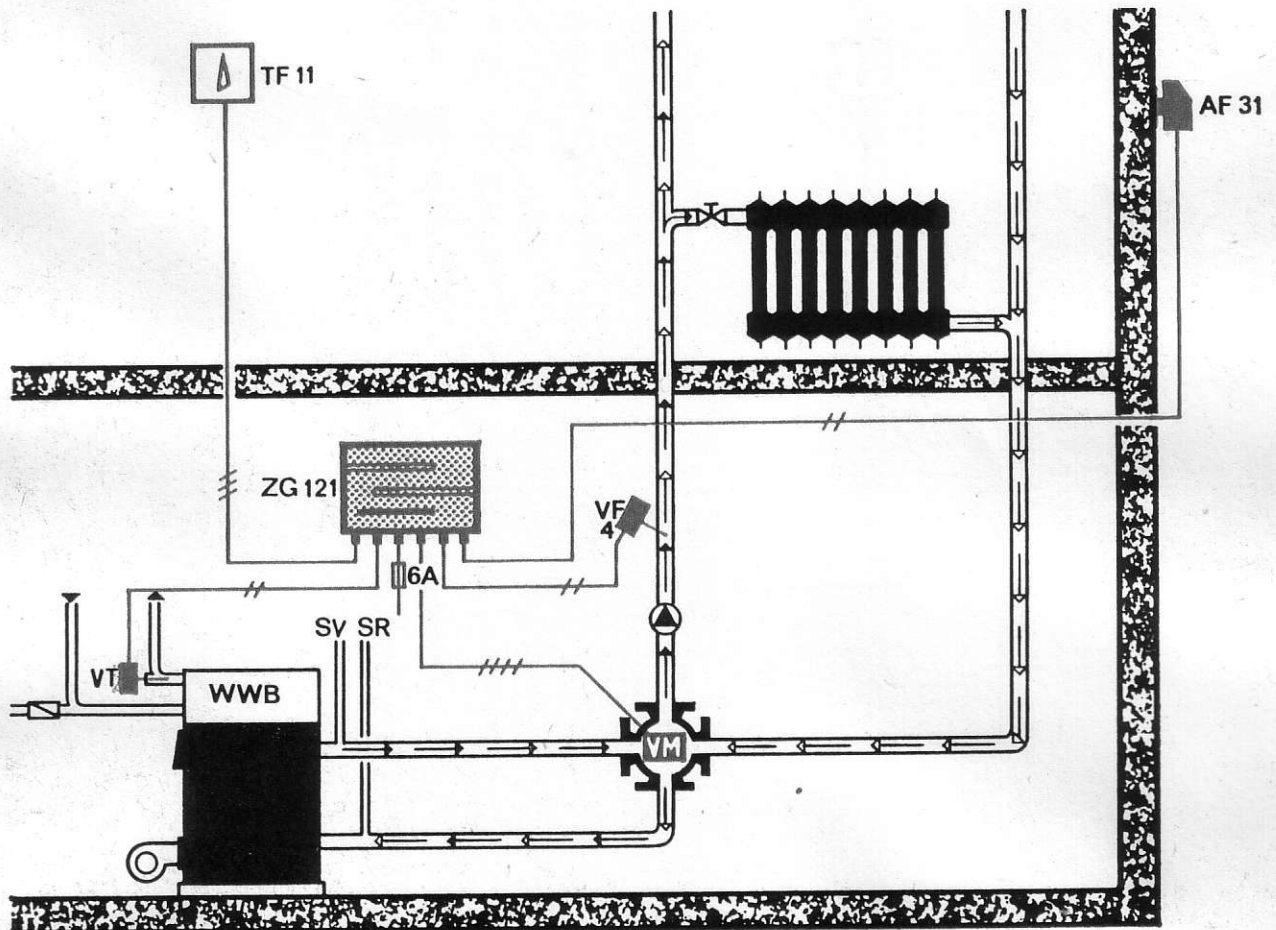

Ist die Anbringung eines Außenfühlers aus baulichen Gründen nicht möglich, so kann ein ZENTRATHERM K-Gerät ohne Außenfühler eingesetzt werden. Dieses Gerät — Typenbezeichnung ZG 121 B — ist in jedem Fall gesondert zu bestellen. Durch den fehlenden Außenfühler entfällt dann allerdings die automatische Korrektur der möglichen Proportionalabweichung.